

## 令和3年度 群馬用水配水計画

(1) 取水期間、取水量

期 間	5月16日	6月1日	6月26日	8月26日
区 分	～5月31日	～6月25日	～8月25日	～9月25日
最大取水量	5.896m <sup>3</sup> /s	12.387m <sup>3</sup> /s	12.442m <sup>3</sup> /s	10.696m <sup>3</sup> /s

期 間	9月26日	12月1日	3月1日
区 分	～11月30日	～2月末日	～5月15日
最大取水量	1.856m <sup>3</sup> /s	1.344m <sup>3</sup> /s	2.754m <sup>3</sup> /s
総 量	114,600,000m <sup>3</sup>		

※配水期間、配水量も上記と同様とする

※参考資料 計画用水系統図 別紙のとおり

(2) 令和元年度取水実績、令和3年度取水計画

※別紙のとおり


(3) 令和3年度 揚水機場運転計画

※別紙のとおり

配水計画は上記のとおりとし、地域の河川の流量やため池、天候等を勘案して調整することとする。

問合せ先 群馬用水土地改良区 027-251-0019

計画用水系統図

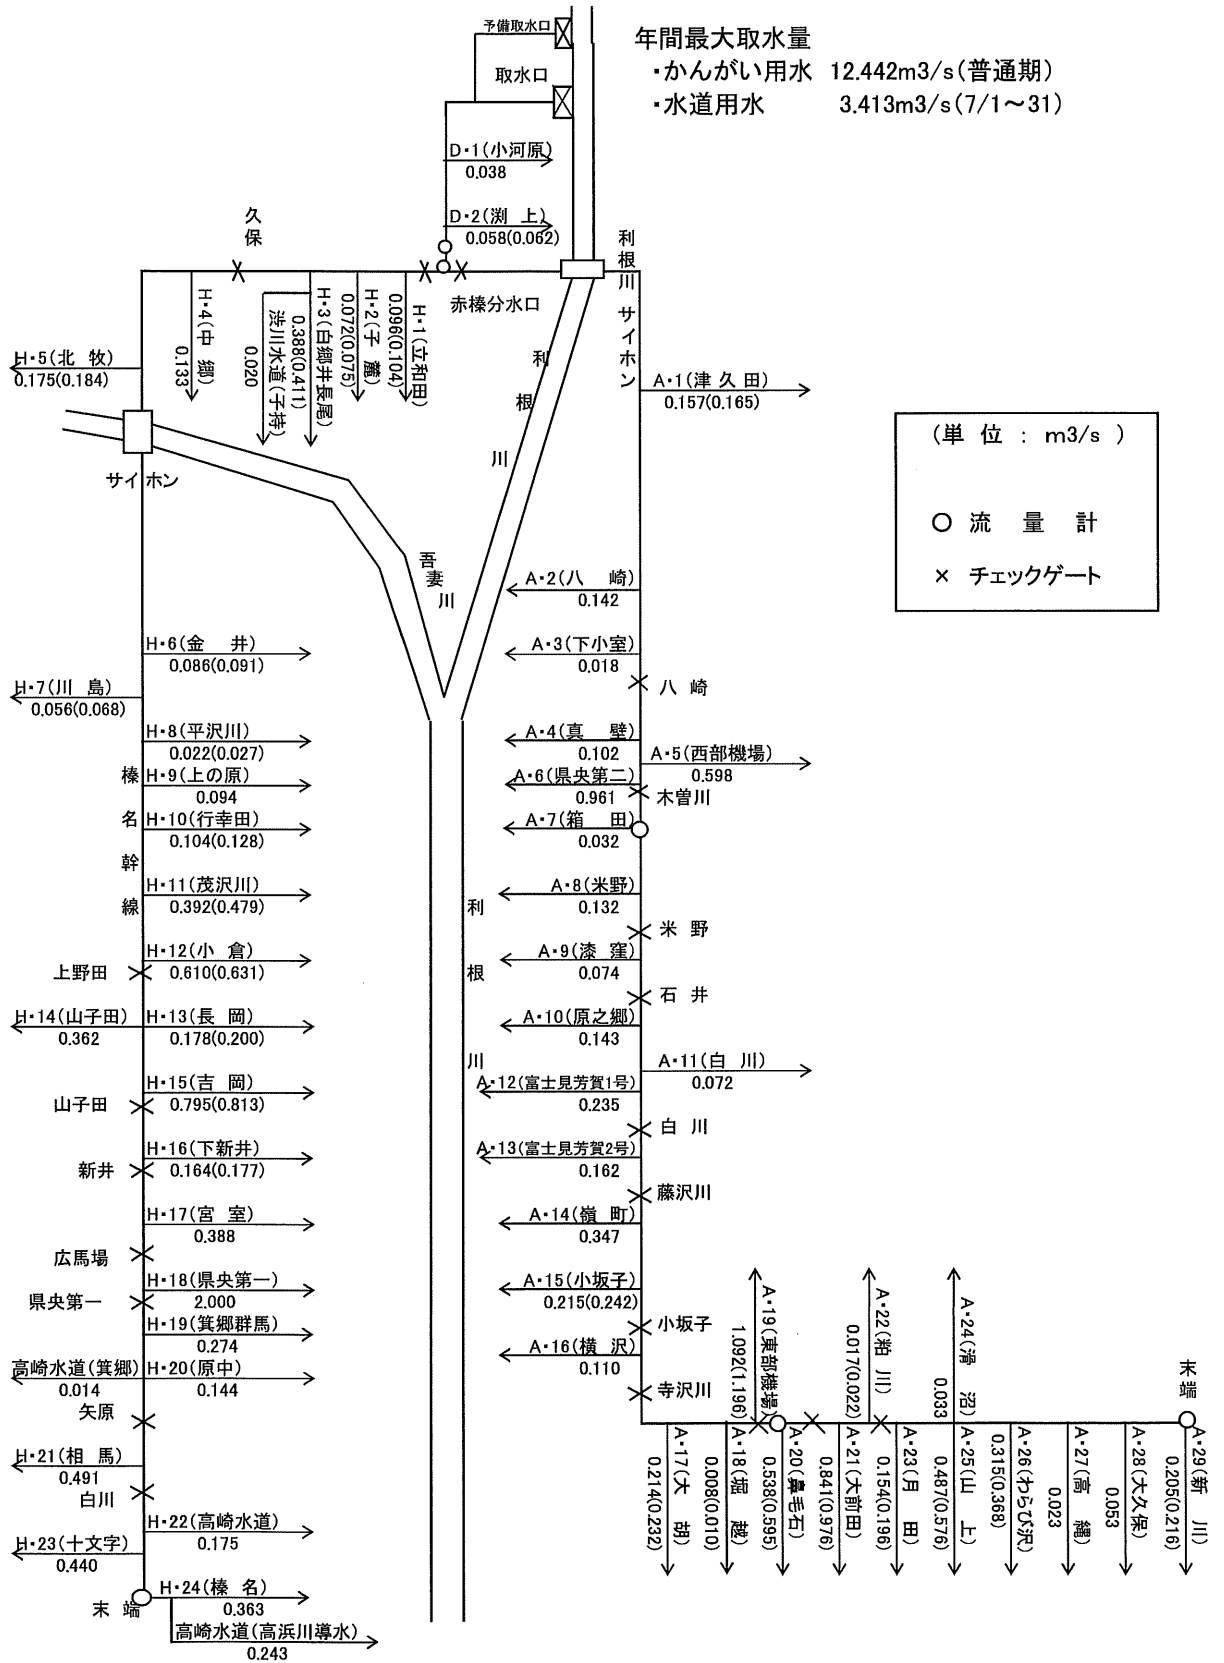

※各分水口の水量は、年間最大取水期間における分水量の最大値である。  
 ただし、( ) 内の数値は、最大取水期間以外の期間において最大となる場合における分水量である。