

## 令和5年度 群馬用水配水計画

### (1) 取水期間、取水量

区分	期間 5月16日 ～5月31日	6月1日 ～6月25日	6月26日 ～8月25日	8月26日 ～9月25日
最大取水量	5. 896m <sup>3</sup> /s	12. 387m <sup>3</sup> /s	12. 442m <sup>3</sup> /s	10. 696m <sup>3</sup> /s

区分	期間 9月26日 ～11月30日	12月1日 ～2月末日	3月1日 ～5月15日
最大取水量	1. 856m <sup>3</sup> /s	1. 344m <sup>3</sup> /s	2. 754m <sup>3</sup> /s
総量	114, 600, 000m <sup>3</sup>		

※配水期間、配水量も上記と同様とする

※参考資料 計画用水系統図 別紙のとおり

### (2) 令和5年度取水計画

※別紙のとおり


### (3) 令和5年度 揚水機場運転計画

※別紙のとおり

配水計画は上記のとおりとし、地域の河川の流量やため池、天候等を勘案して調整することとする。

問合せ先 群馬用水土地改良区 027-251-0019

## 計画用水系統図

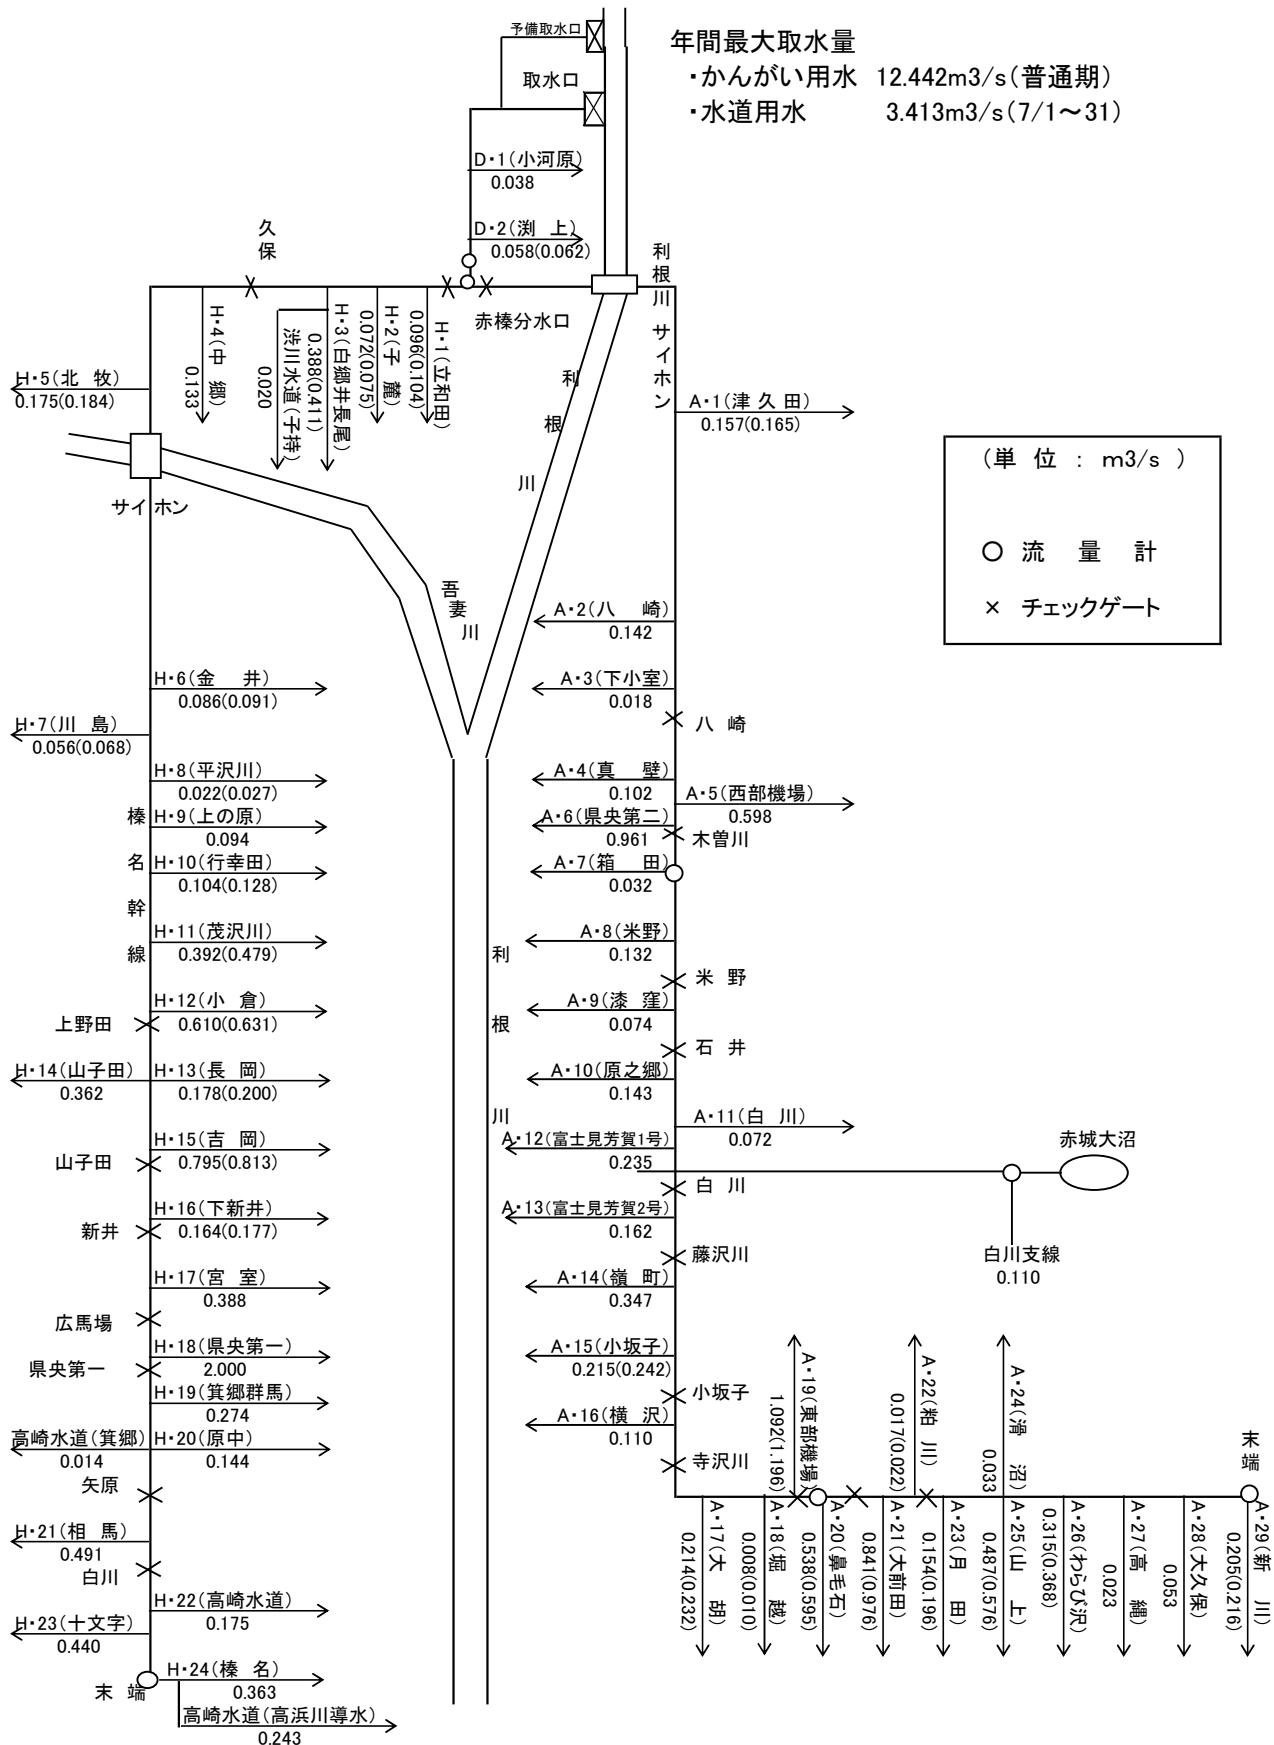

※各分水口の水量は、年間最大取水期間における分水量の最大値である。

ただし、( ) 内の数値は、最大取水期間以外の期間において最大となる場合における分水量である。