令和５年度取水計画

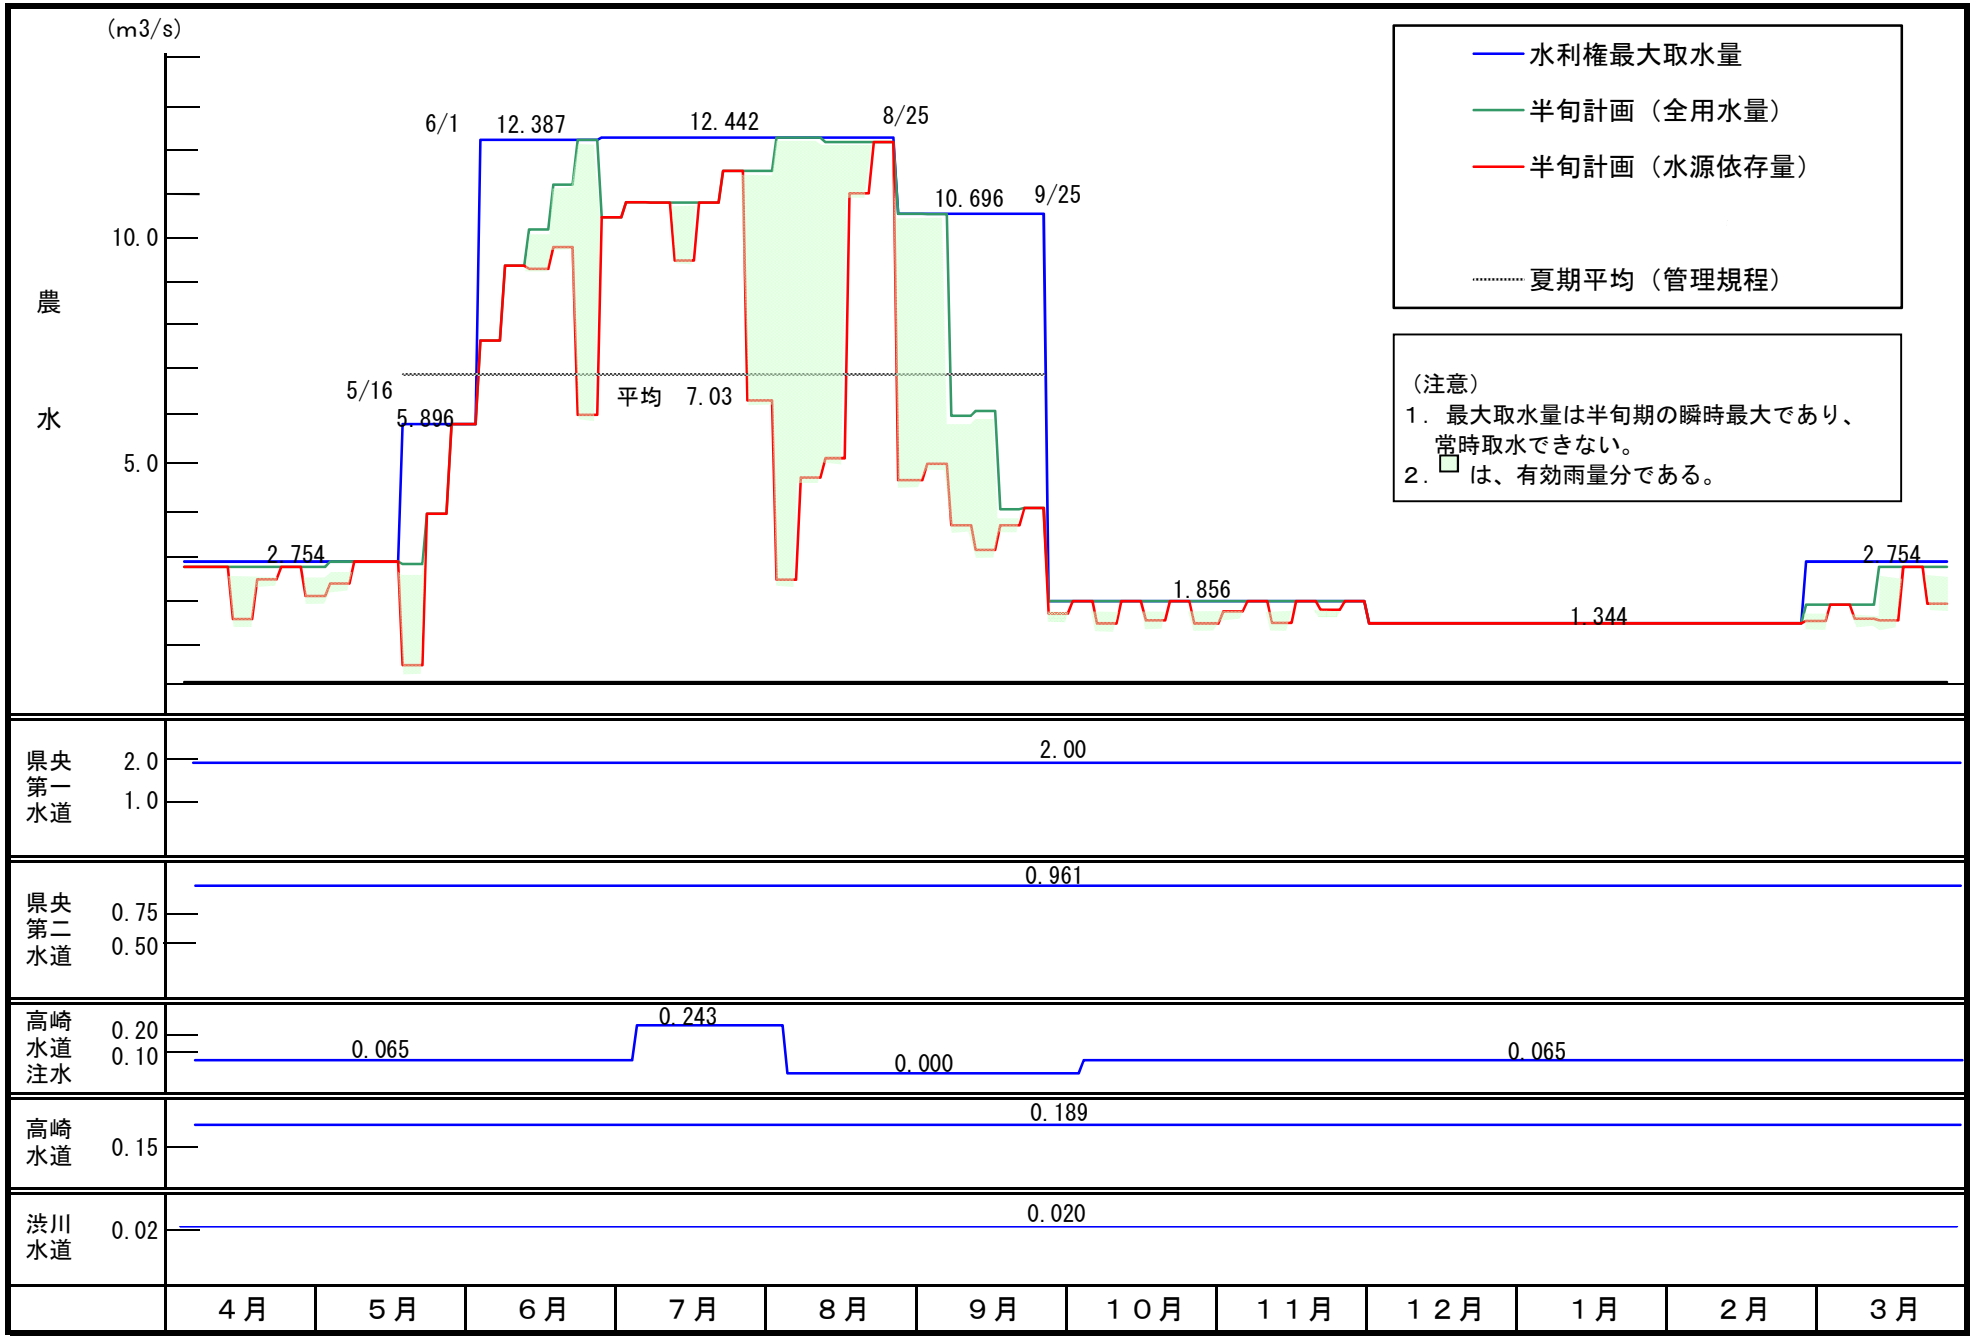
(m3/s)
農水
10.0
5.0
6/1
12.387
12.442
8/25
10.696
9/25
5/16
5.896
平均 7.03
2.754
1.856
1.344
2.754
水利権最大取水量
半旬計画（全用水量）
半旬計画（水源依存量）
夏期平均（管理規程）
（注意）
1．最大取水量は半旬期の瞬時最大であり、常時取水できない。
2．□は、有効雨量分である。
県央第一水道
2.0
1.0
2.00
県央第二水道
0.75
0.50
0.961
高崎水道注水
0.20
0.10
0.065
0.243
0.000
0.065
高崎水道
0.15
0.189
渋川水道
0.02
0.020
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月