令和６年度取水計画

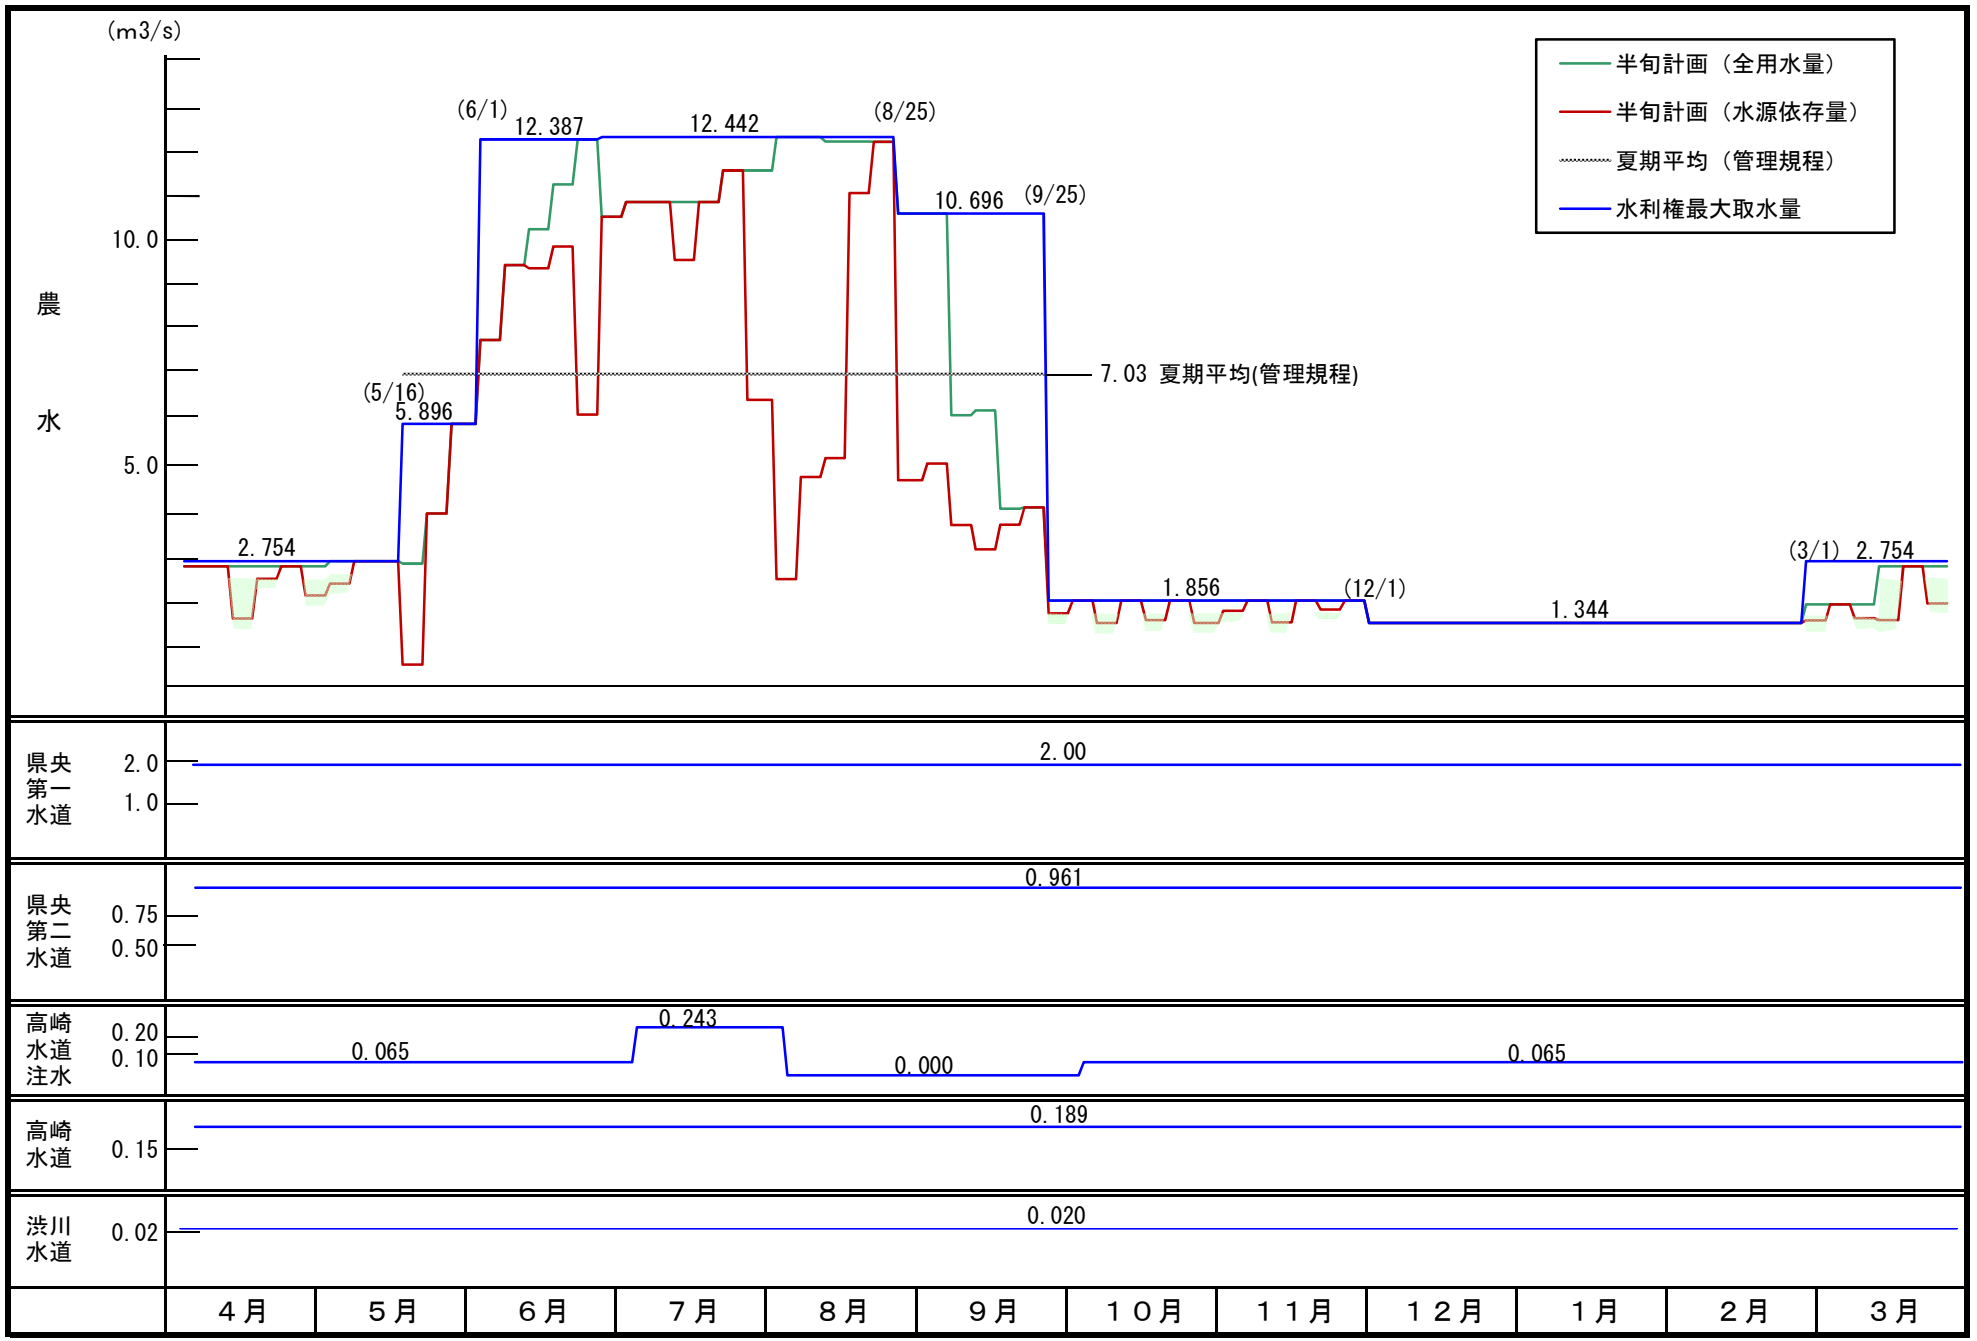
(m3/s)
半旬計画（全用水量）
半旬計画（水源依存量）
夏期平均（管理規程）
水利権最大取水量
農水
10.0
5.0
(6/1)
12.387
12.442
(8/25)
10.696
(9/25)
7.03 夏期平均(管理規程)
(5/16)
5.896
2.754
1.856
(12/1)
1.344
(3/1) 2.754
県央第一水道
2.0
1.0
2.00
県央第二水道
0.75
0.50
0.961
高崎水道注水
0.20
0.10
0.065
0.243
0.000
0.065
高崎水道
0.15
0.189
渋川水道
0.02
0.020
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月