


計画用水系統図

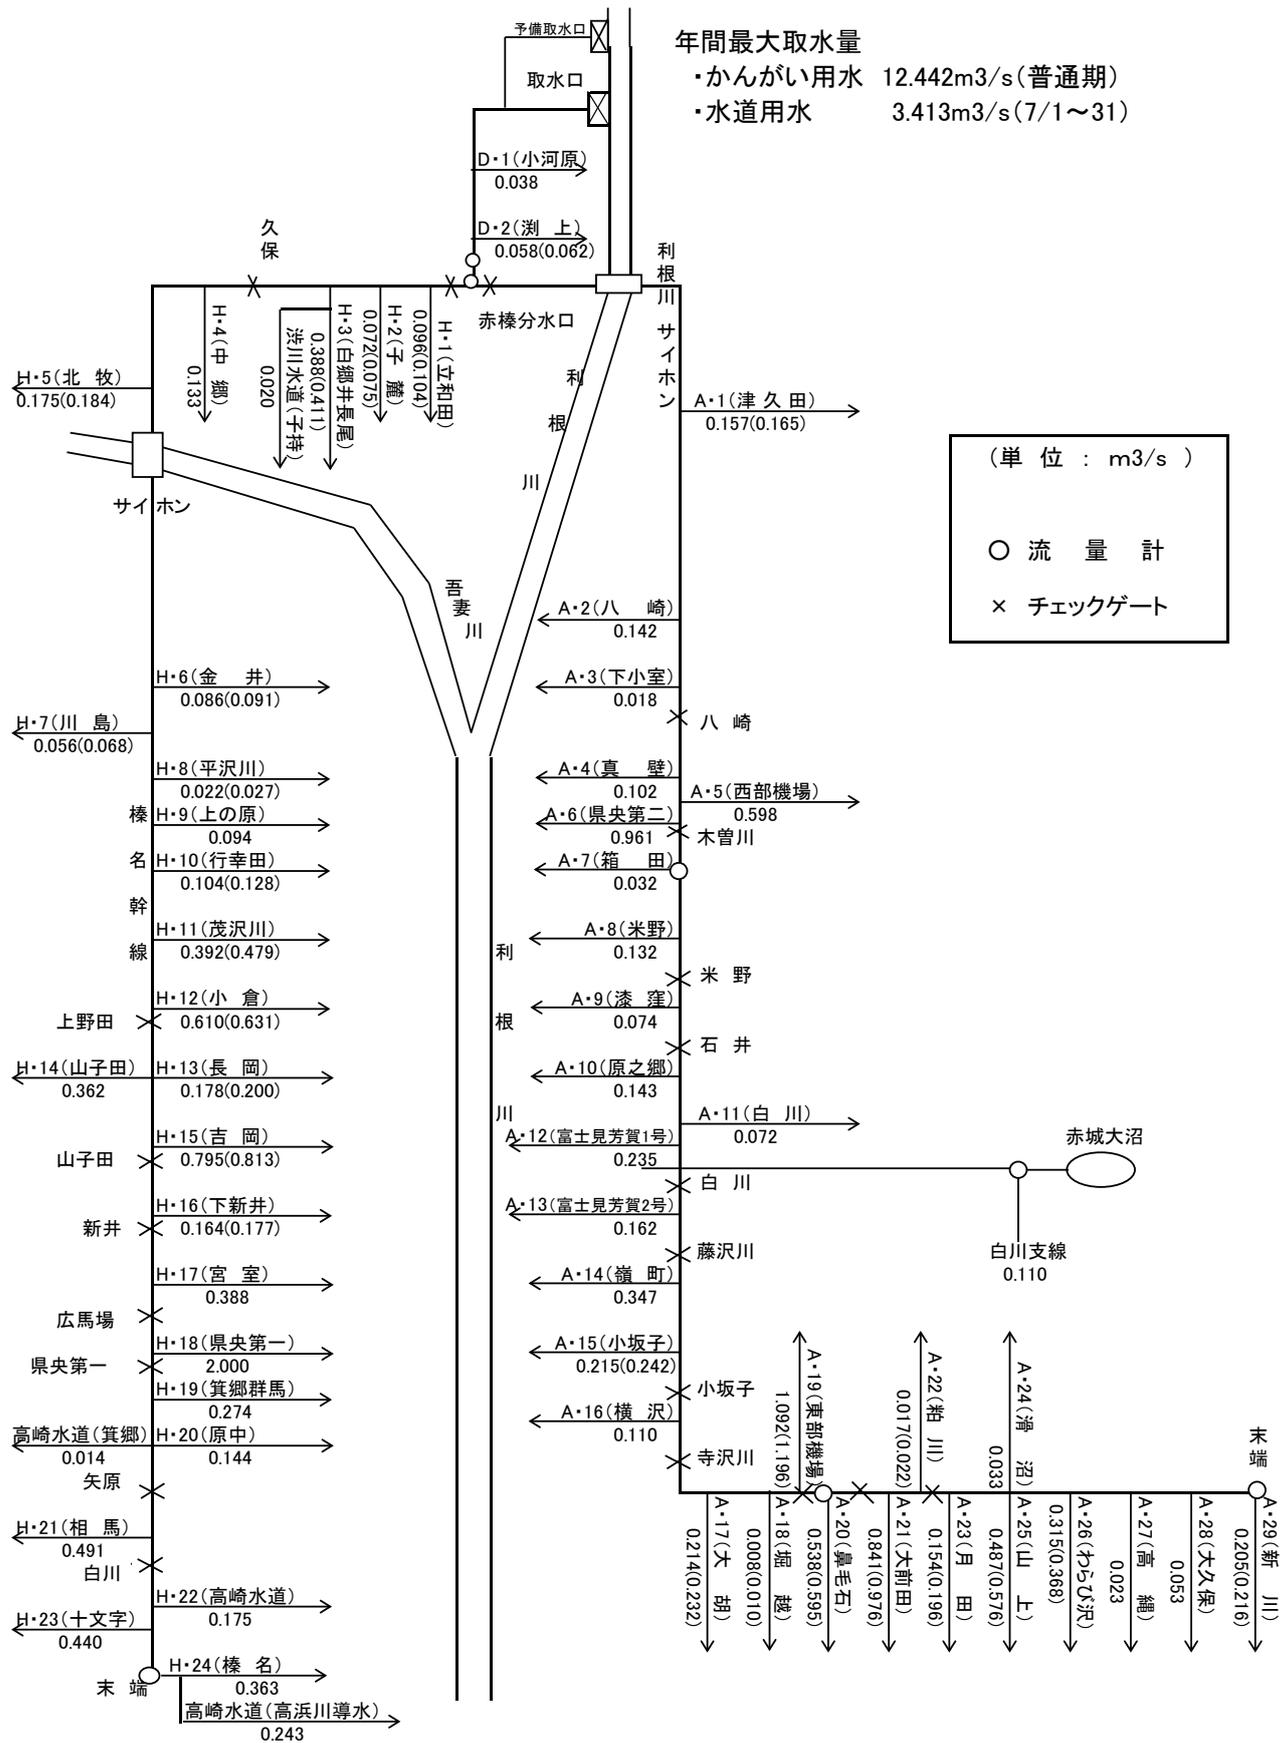

※各分水口の水量は、年間最大取水期間における分水量の最大値である。
 ただし、() 内の数値は、最大取水期間以外の期間において最大となる場合における分水量である。